
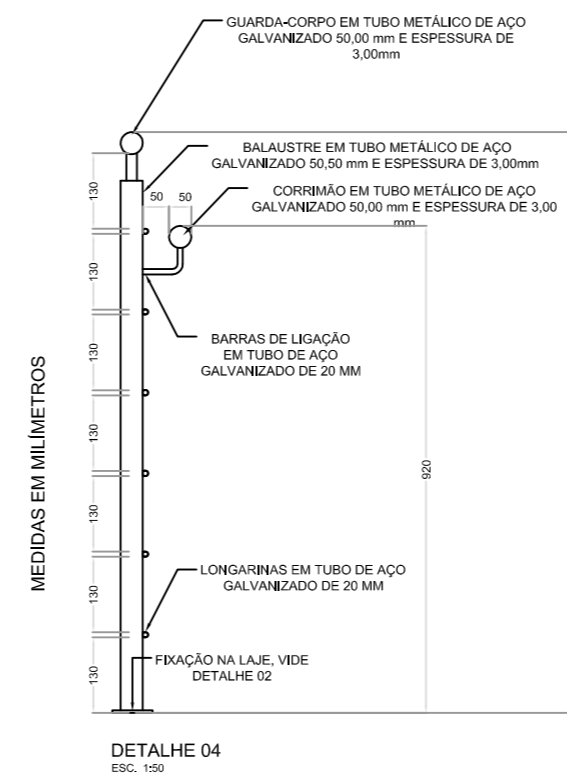


VISTA 11  
ESC. 1:50

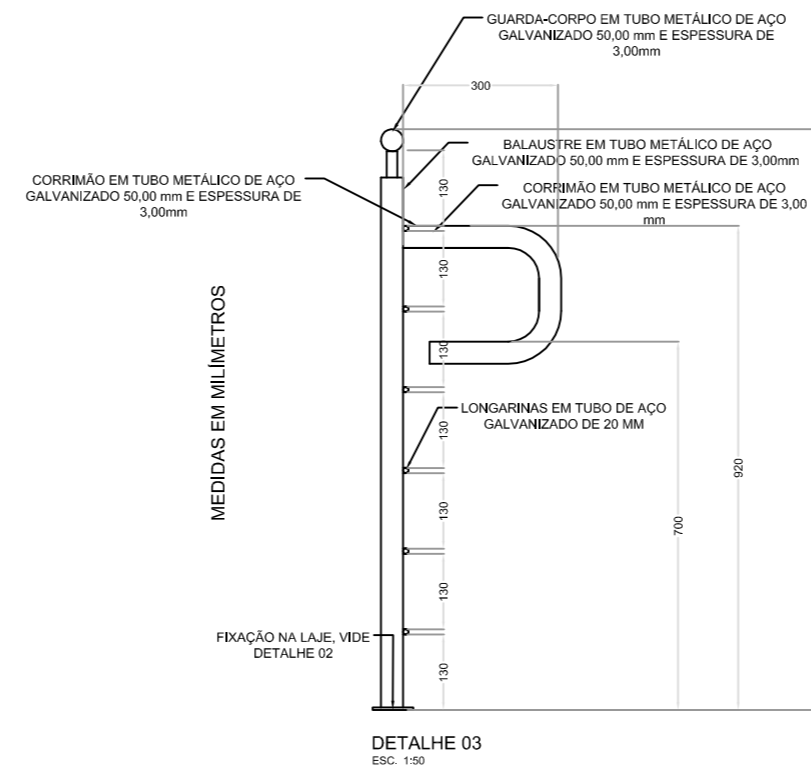

NOTAS

1. NÃO TOMAR AS MEDIDAS EM ESCALA;
2. ANTES DA ORÇAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL;
3. TODAS AS MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
4. OS GUARDA-CORPOS INTERNOS POSSUIRÃO ALTURA TOTAL DE 1,10 m. SUAS LONGARINAS DEVERÃO SER EQUIDISTANTES COM ESPAÇAMENTO NÃO SUPERIOR À 15 CM. VIDE DETALHE 04;
4. OS GUARDA-CORPOS EXTERNOS POSSUIRÃO ALTURA TOTAL DE 1,30 m. SUAS LONGARINAS DEVERÃO SER EQUIDISTANTES COM ESPAÇAMENTO NÃO SUPERIOR À 15 CM;
5. O PERFIL PRINCIPAL DOS GUARDA-CORPOS, CORRIMÕES E BALAUSTRÊS, DEVERÃO SER EM AÇO DE 50 MM E PAREDE COM ESPESSURA DE 3,00 mm;
6. AS LONGARINAS DEVERÃO TER SEÇÃO TUBULAR E ESPESSURA DE 2 CENTRÍMETROS;
7. A DISTÂNCIA DO CORRIMÃO ENTRE A EXTREMIDADE MAIS PROXIMA, SENDO ELA PAREDE OU GUARDA-CORPO, DEVERÁ TER 5 CENTRÍMETROS DE DISTÂNCIA;
8. NOS PAVIMENTOS 2º PAVIMENTO E PAVIMENTO INFERIOR, DEVERÃO TER BRAÇO DE APOIO COM 30 CENTRÍMETROS DE COMPRIMENTO;
9. TODO INÍCIO E TÉRMINO DE CORRIMÃO, DEVERÁ TER INDICAÇÃO DE INÍCIO, FIM E NÚMERO DO ANDAR EM PLACA BRAILE;
10. POSICIONAR ANEL DE INDICAÇÃO DE TÉRMINO NO 3º DEGRAU DE CADA LANÇE DA ESCADA;
11. OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES DEVERÃO SER LIXADOS, LIMPOS, APLICADOS FUNDO PREPARADOR E PINTADOS EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR À SER DEFINIDA NA ORÇAMENTAÇÃO;
12. DEVERÁ DESMONTAR E DESTINAR GUARDA-CORPO EXISTENTE EM ETAPAS, ISOLANDO ADEQUADAMENTE O LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DO MESMO;

2	INCLUSÃO ÁREA EXTERNA	09/02/21	RMS	-
1	LEGENDA E TEXTOS	05/01/21	RMS	-
0	EMIÇÃO INICIAL	13/11/20	RMS	-
REV.	DISCRIMINAÇÃO	DATA	DES.	APR.



Câmara Municipal  
**VALINHOS**  
 PROJETO: CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS  
 C.CUSTO: -  
 TIPO DE DESENHO: CIVIL/ ARQUITETÔNICO  
 PROJETO - REFORMA GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES  
 ESCALA: INDICADA  
 FOLHA: 02/02  
 DES./PROJ.: RMS 13/11/20  
 Nº DESENHO: DC-EXE-CMV-01-UNI-R02